



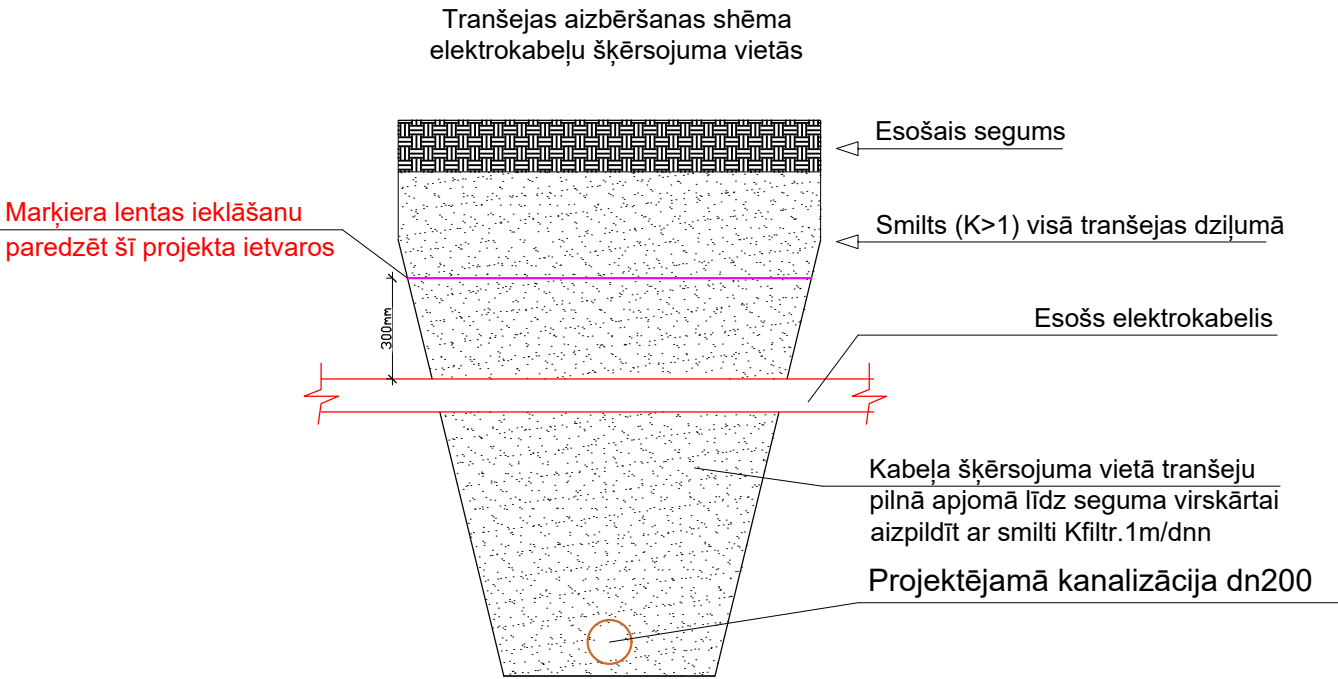

Piezīmes:

- 1.Grunts blīvēšanu ar vibrotehniku neveikt tuvāk par 40 cm no kabeļa caurules.
- 2.Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
- 3.Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.

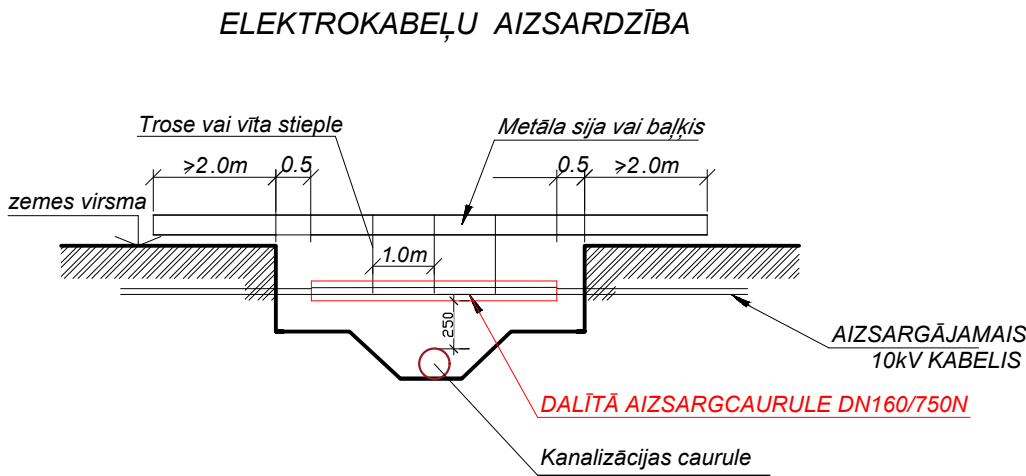


Piezīmes:

Pirms darbu sākšanas kabeļus atrakt, un ievietot dalītās
Arot aizsargcaurulēs 2 m uz katru pusi, skaitot no
kabeļu šķērsojumu vietās.

Minimālais vertikālais
attālums starp kanalizācijas cauruli un kabeli 25 cm.


Atraktiem 10kV kabeļiem, vietās kur tie nav caurulēs, 10-20cm
virs tiem paredzēt aizsarglentas vai aizsargprofilus.

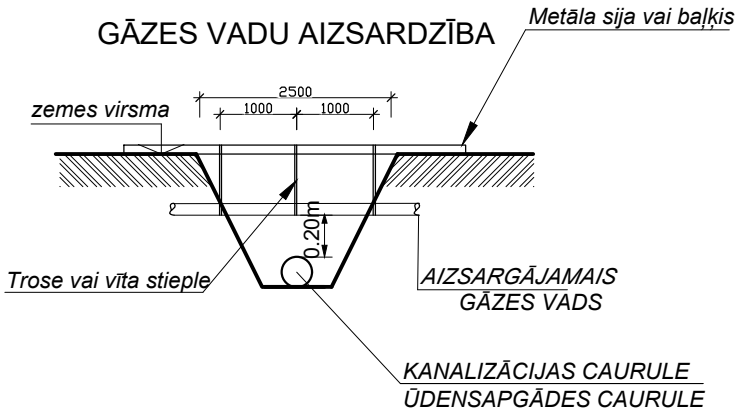

Piezīmes:

Paredzot rakšanas darbus gāzesvada aizsardzības zonā
(2m uz katrupusi no gāzes vada ārējās malas) dziļāk par 0.3m
paredzēt ar rokas darbu rīkiem;

Minimālais vertikālais
attālums starp kanalizācijas cauruli un gāzesvadu 20 cm.

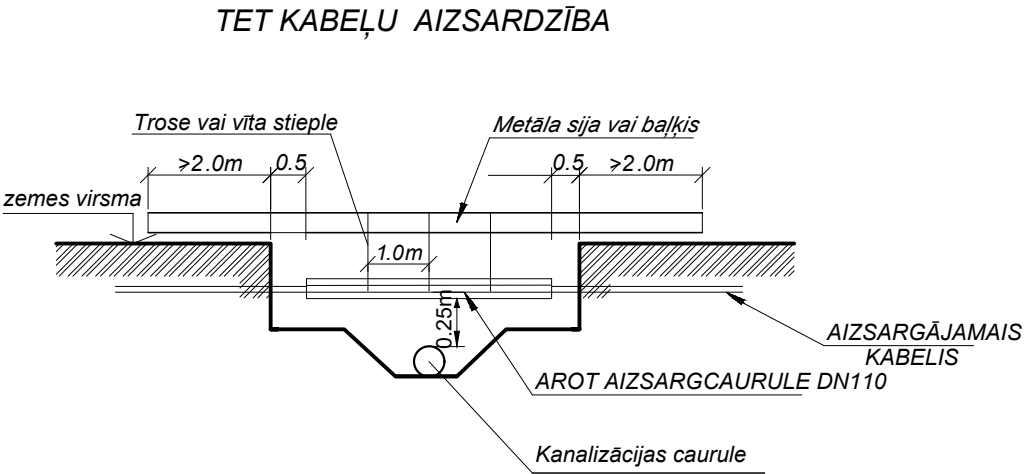

Piezīmes:

Pirms darbu sākšanas kabeļus atrakt, un ievietot dalītās
Arot aizsargcaurulēs 2 m uz katru pusi, skaitot no
kabeļu šķērsojumu vietās.

Minimālais vertikālais
attālums starp kanalizācijas cauruli un kabeli 25 cm.

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "JNĪP"	Stadija: BP Lapa: ŪKT-6 Mērogs: B/m	Marka: ŪKT Lapu sk.:7
				Objekts: Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve		
Izstrādāja	M. Pocis		13/09/2020	Objekta adrese: Dārza iela 7, Jelgava		
				Rasējuma nosaukums: Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi		